


DENIOS.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

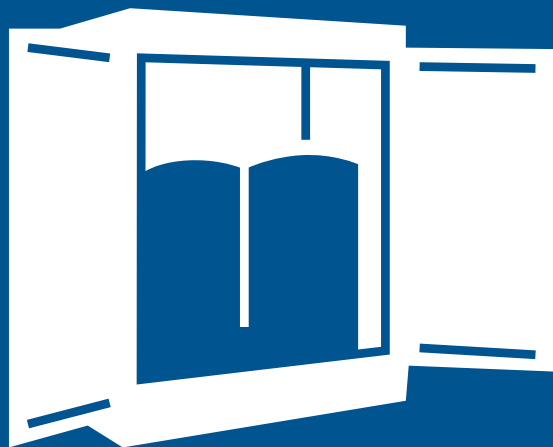

STEELSAFE VESZÉLYESANYAG- DEPÓK

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

AZ EREDETI KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA

VÁLTOZAT 2024-09

SZERZŐI JOG.

DENIOS GMBH MAGYARORSZÁGI

KÖZVETLEN KERESKEDELMI KÉPVISELETE

TEL.:

+36 21 201 0125

SARKANTYÚ KÖZ 5

E-MAIL:

INFO@DENIOS.HU

9021 GYÖR

WWW.DENIOS.HU

MAGYARORSZÁG

A jelen útmutató olyan szövegeket, képeket és ábrákat tartalmaz, melyek kifejezett írásos engedély nélkül sem részben sem teljes mértékben nem sokszorosítható, terjeszthető vagy más módon sem közölhető.

FONTOS

Üzembe helyezés előtt olvassa el figyelmesen

© Copyright DENIOS SE

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

TARTALOMJEGYZÉK.

1. MEGJEGYZÉSEK A KEZELÉSI ÚTMUTATÓHOZ	5
1.1 AZ INTERAKTÍV EGYSÉGEK MAGYARÁZATA.	5
1.2 FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK.	6
1.3 PIKTOGRAMOK.	7
2. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK.	8
2.1 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A ROBBANÁSVESZÉLYES TERÜLETEKEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLAT SORÁN.	9
2.2 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT.	10
2.2.1 ENGEDÉLYEZETT ÉS NEM ENGEDÉLYEZETT TÁROLÁS.	11
2.2.2 HELYTELEN HASZNÁLAT.	12
3. SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM.	13
4. FELÁLLÍTÁS.	14
4.1 FELÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK	14
4.2 (OPCIONÁLIS) SZÁLLÍTÁSVÉDELEM ELTÁVOLÍTÁSA.	15
4.3 A POTENCIÁLKIEGYENLÍTŐ TELEPÍTÉSE.	16
4.4 (OPCIONÁLIS) ACÉLPOLC FELÉPÍTÉSE.	17

5. DEPÓ NYITÁSA ÉS ZÁRÁSA.	20
5.1 SZÁRNYAS AJTÓ.	21
5.2 TOLÓAJTÓ.	21
5.3 REDŐNYÖS.	21
6. MŰSZAKI ADATOK.	22
6.1 1 F S ÉS 2 F S MODELLEK.	22
6.2 1 I, 1 I PLUS ÉS 2 I.es MODELLEK.	23
6.3 2 D, 4 D ÉS 4 440 D MODELLEK.	23
6.4 2 D, 4 D ÉS 4 440 D MODELLEK REDŐNNYEL.	24
7. KARBANTARTÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS.	24
7.1 KARBANTARTÁS.	24
7.2 ÁRTALMATLANÍTÁS.	25
8. CSATOLMÁNY.	26
8.1 GYÁRTÓI NYILATKOZAT.	26
8.2 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT.	27



1. MEGJEGYZÉSEK A KEZELÉSI ÚTMUTATÓHOZ

Köszönjük a DENIOS-ba vetett bizalmát! Mielőtt a terméket üzembe veszi, olvassa el a kezelési útmutatót.

Ügyeljen mindig a biztonsági- és figyelmeztető utasításokra.

1.1 AZ INTERAKTÍV EGYSÉGEK MAGYARÁZATA.

Ez a kezelési útmutató olyan egységeket tartalmaz, amelyekre kattintva csökkenthető a keresési idő az utasításokon belül:

Indikátor	Funkció (kattintásra)
1. MEGJEGYZÉSEK A KEZELÉSI ÚTMUTATÓHOZ. 5	A tartalomjegyzék minden bejegyzése kattintható.
1.1 ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS. 5	
Vissza a tartalomjegyzékre	Visszaugrik a tartalomjegyzékre.
[...] „ Műszaki adatok “ ➔ 10.o. [...]	A megadott fejezetre ugrik.



1.2 FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK.

A figyelmeztető utasítások minden fejezet vagy bekezdések elején található, olyan cselekvési utasítások előtt, melyek veszélyesek lehetnek. A figyelmeztető utasítások következőképp vannak felépítve:

MEGJEGYZÉS

Lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.



VIGYÁZAT

Enyhe sérülésveszélyre figyelmeztet.



FIGYELMEZTETÉS

Komoly sérülésveszélyre figyelmeztet.



VESZÉLY



A bal oldali szimbólum a veszély típusát jelzi

Súlyos sérüléshez és halálhoz vezető körülményekre figyelmeztet.

- Intézkedés.







Robbanásveszélyes területeken való használatra vonatkozó megjegyzés:

Ez a szimbólum a termék robbanásveszélyes környezetben való használatára vonatkozó fontos információkat jelzi.



1.3 PIKTOGRAMOK.

A veszélyekre piktogramok hívják fel a figyelmet.

Piktogram	Jelentés
	Általános figyelmeztetés
	Figyelmeztetés a robbanásveszélyes anyagokra
	Figyelmeztetés a becsípődésekre
	Figyelmeztetés a kézsérülésekre



2. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK.

A terméket mindig rendeltetésszerűen használja. A terméket csak megfelelő, képzett személyzet kezelheti.

VIGYÁZAT



Illetéktelen hozzáférés miatti sérülésveszély!

A depók nem bejárhatóak! A depóba személyek semmilyen körülmények között nem léphetnek be, függetlenül annak méretétől!

MEGJEGYZÉS



A depó csak üresen szállítható.

- Megengedett környezeti hőmérséklet -20 °C és $+40\text{ °C}$ között.
- Off-shore és nehéz körülmények között nem engedélyezett az üzemeltetés (az EN 1127-2 „Bányászat” szabvány szerinti meghatározás).
- A felfogóedény anyagának a raktározott anyaggal szembeni ellenállóképességét igazolni kell (DIN EN 12285-1:2018-12 szerint).
- A hordóknak meg kell felelniük a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó közlekedési szabályoknak.



2.1 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A ROBBANÁSVESZÉLYES TERÜLETEKEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLAT SORÁN.

VESZÉLY



Robbanásveszély!

A SteelSafe veszélyesanyag-depók (2 D, 4 D és 4 440 D) redőnyös modelljeit semmilyen körülmények között nem szabad robbanásveszélyes környezetben elhelyezni vagy használni!



Robbanásveszélyes területeken való használatra vonatkozó megjegyzés:

Gyúlékony anyagok használata esetén az üzemeltető köteles kockázatelemzést készíteni, amely az 1999/92/EK irányelvek szerint meghatározza a veszélyek elhárítására vonatkozó intézkedéseket.

Robbanásveszélyes légkört képező anyagok kezelésekor, tárolásakor és átfertésekor tartsa be az 1999/92/EK irányelv követelményeit. A robbanásveszélyes zónától függően tegyen megfelelő intézkedéseket a robbanásveszélyes légkör meggyulladásának megakadályozása érdekében. Biztosítani kell a megfelelő szellőzést.

Gyártói nyilatkozat figyelembe vétele:

8.1. fejezet, „**Gyártói nyilatkozat**“ ↗ **26. o.**



2.2 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT.

A SteelSafe veszélyesanyag-depók szerkezete a következő: éghetetlen acéllemez, beépített kármentő tálca és egyenként levehető rács. Alkalmasak beltéri és kültéri használatra (az 1 l plus modell kivételével, **további információkért lásd a [☞ 14. oldalt](#)**.), a német vízgazdálkodási törvény/élővizeket veszélyeztető anyagokat kezelő berendezésekre vonatkozó rendelet (WHG / VAUwS) szerinti WGK 1-3 vízveszélyességi osztályba tartozó vízszennyező anyagok tárolására, valamint a H224, H225 és H226 osztályba tartozó gyúlékony, fokozottan és rendkívül gyúlékony folyadékok passzív tárolására. A SteelSafe veszélyesanyag-depókat kizárólag fejezetben a „**Műszaki adatok**“ [☞ a 22. oldalon](#) meghatározott teljesítményhatárok között szabad üzemeltetni. Vízvédelmi területeken történő felállítás esetén be kell tartani a vonatkozó építésügyi előírásokat.

Szavatossági kárigények, felelősség

Személyi és tárgyi károk esetén szavatossági vagy felelősségi kárigények nem érvényesíthetők, amennyiben a károk az alább felsorolt egy vagy több okra vezethetők vissza:

- Nem rendeltetésszerű használat.
- Szakszerűtlen összeszerelés, kezelés vagy karbantartás.
- Nem jóváhagyott egyéni szerkezeti módosítások.



2.2.1 ENGEDÉLYEZETT ÉS NEM ENGEDÉLYEZETT TÁROLÁS.

A tárolt anyagok biztonsági adatlapján szereplő biztonsági előírásokat be kell tartani!

Robbanásveszélyes területeken való használatra vonatkozó megjegyzés:

Fából készült raklapokon és más szigetelőanyagokon történő tárolás esetén a kötegeket külön kell földelni.

Tárolásra csak fémből készült vagy vezetőképes műanyag tartályok használhatók.

A műanyag raklapokon történő tárolás nem megengedett.




Nem engedélyezett tárolás

Gázok, porok, nyomás alatt lévő gázpalackok, peroxidok, kémiaiilag instabil anyagok és robbanóanyagok tárolása, valamint a H224, H225 és H226 osztályba tartozó gyúlékony, könnyen és rendkívül gyúlékony folyadékok aktív tárolása nem megengedett.



2.2.2 HELYTELEN HASZNÁLAT.

Helytelen használatnak minősül különösképpen:

- A redőnyös modellek használata robbanásveszélyes környezetben.
- Az 1 l plus modell használata kültéren.
- Nem engedélyezett anyagok tárolása: A felfogóedény anyagának a raktározott anyaggal szembeni ellenállóképességét igazolni kell (a DIN EN 12285-1:2018-12 szerint).
- Nem engedélyezett kötegek tárolása: A hordóknak meg kell felelniük a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó közlekedési szabályoknak.
- A megengedett raktározási mennyiség és teherbírás túllépése.
- em szabad ugyanazon kármentő tálca felett olyan anyagokat tárolni, amelyek egymással reakcióba léphetnek.
- A depók a „**Rendeltetészerű használat**“  **10. oldalon** megtalálható fejezetben leírt céloktól eltérő használata.



3. SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM.

A szállítási terjedelem - a depó mellett - a megrendelt modelltől és annak kialakításától függ. A további alkatrészekkel kapcsolatos minden további információt a megrendelés visszaigazolásában talál. Az alább felsorolt tartozékok kérésre utánrendelhetők a DENIOS-nál.

(+ cikksz.) modellhez		Darab	(+ cikksz.) tartozék	
1 FS	259 061	1	Állványalj, porfestett: Külső méretek sz x mé x ma (mm): 805 x 660 x 30 Palc teherbírása (kg): 60	259 066
	259 062	2		
2 FS	259 064	1		
	259 065	4		
2 D	291 037, 291 044	1	Acélállvány (lásd „ acélpalc felépítése “ ☞ 17.o.): Állványkeret magassága (mm): 1600 Palc méretek sz x mé (mm): 1300 x 800 Palc teherbírása (kg): 250 3 tárolószint állíthatósága 25 mm-enként	
4 D	291 039, 291 046			
4 440 D	291 041, 291 048			



4. FELÁLLÍTÁS.

4.1 FELÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A veszélyesanyag-depókat tömött állapotban szállítják ki. Elhelyezés előtt távolítsa el a csomagolást, és a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Helyezze a depót a talpakra a végleges felállítási helyen. Győződjön meg arról, hogy a depó ajtajai rendesen nyithatók és zárhatók.

A veszélyesanyag-depót csak sík, egyenletes és burkolt felületen szabad felállítani. Alapozásra nincs szükség. A depó kültéri és épületeken belüli felállításra egyaránt alkalmas, az 1 I modell kivételével (lásd alul).

A veszélyesanyag-depók felállításakor be kell tartani a TRGS 510, 4.2. pontjában foglalt utasításokat. Megfelelő intézkedésekkel (ütközésvédelemmel) biztosítani kell, hogy gépjárművek ne rongálhassák meg.

A villámvédelem az üzemeltető felelőssége.

Az 1 I plus modellhez:

Az 1 I plus modell csak beltéri felállításra alkalmas. A depó tető nélkül kapható, így a tűzoltó berendezés alá telepíthető, és tűz esetén az hamar megfékezhető.



4.2 (OPCIONÁLIS) SZÁLLÍTÁSVÉDELEM ELTÁVOLÍTÁSA.

VIGYÁZAT



Sérülésveszély a becsípődés miatt!

A szállításvédelmet csak akkor távolítsa el, ha a veszélyesanyag-depó a kijelölt helyen van! Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye az ajtók becsapódása és a depó szállítás közbeni megrongálódása miatt!

A 2 l-es modell veszélyesanyag-depó ajtajai szállítvédelemmel vannak ellátva, amely szállítás közben biztonságosan zárva tartja őket. Ha a depó a kijelölt helyén áll, ez eltávolítható.

A szállításvédelem eltávolítására vonatkozó részletes utasításokat a szállításhoz mellékelt dokumentumban találja.




4.3 A POTENCIÁLKIEGYENLÍTŐ TELEPÍTÉSE.



Robbanásveszélyes területeken való használatra vonatkozó megjegyzés:

A potenciálkiegyenlítőt üzembe helyezés előtt földeléshez kell csatlakoztatni.

A tárolórendszert potenciál kiegyenlítővel kell felszerelni, ha gyúlékony folyadékokat tárolnak, vagy ha robbanásveszélyes területen telepítik. A depó talpán legfeljebb 8,5 mm átmérőjű lyukakat szabad fúrni a földelőkábel segítségével történő potenciálkiegyenlítés érdekében. Ellenőrizze az elvezetési képesség hatékonyságát.

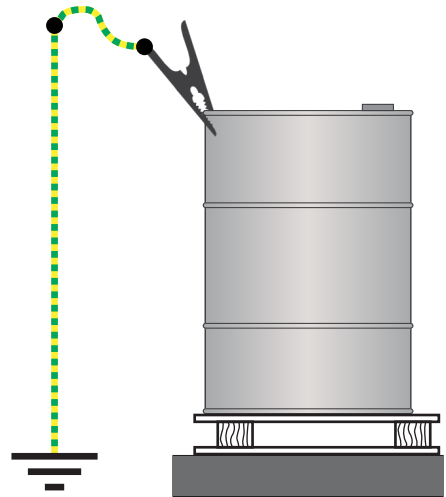

Sematikus ábra: Földelőkapocs csatlakoztatása



4.4 (OPCIONÁLIS) ACÉLPOLC FELÉPÍTÉSE.

A SteelSafe depók egyes változatai összeszerelést igénylő acélpolcot tartalmaznak (lásd 3. fejezet, „**Szállítási terjedelem**“ ☞ **13. o.**).

VIGYÁZAT



Sérülésveszély éles élek miatt!

Az éles élű acél alkatrészek kezelésekor fennáll a kéz megvágásának veszélye!

- Az összeszerelés során viseljen védőkesztyűt.


MEGJEGYZÉS



Az acélpolcok az összeszerelés során durva kezelés miatt megsérülhetnek!


- Az összeszereléshez használjon gumikalapácsot.

1. Helyezze a mélységi csavart **1** a lehető legmagasabban a mélyedésbe.

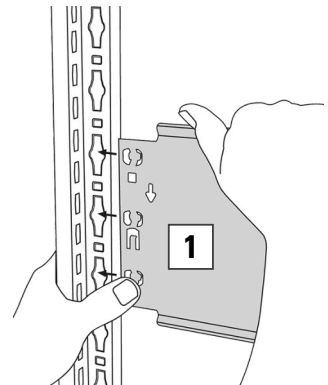




2. Nyomja a mélységi csavart **1** laposan a T-profilra **2**.
3. Gumikalapáccsal üsse be a mélységi csavart **1** a T-profilba **2**.

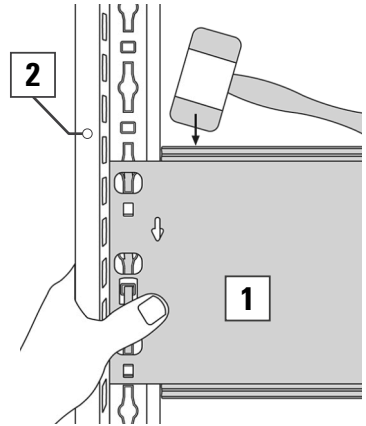


4. Nyomja be a mélységi csavar **1** füleit egy csavarhúzóval vagy lyukasztóval.

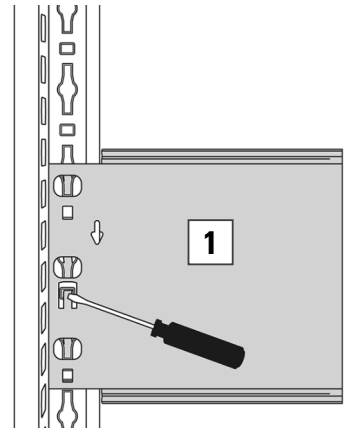


Mielőtt folytatja:

Helyezze el a T-profilos keretet a képen látható módon.

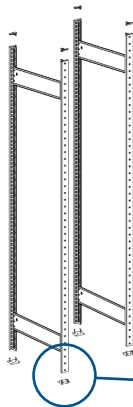


5. Csatlakoztassa a szorítólabákat **3** az oldalkerethez **4**.

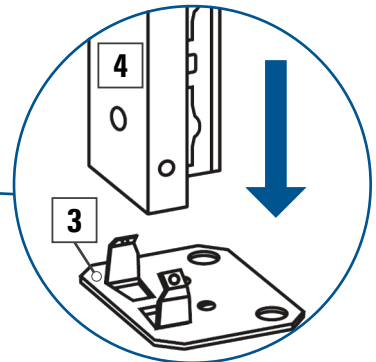





6. Helyezze a felszerelt oldalkereteket **4** balra és jobbra a depó kármentő tálcájába. Szerelje fel a felső és alsó hosszanti rudakat **5**.

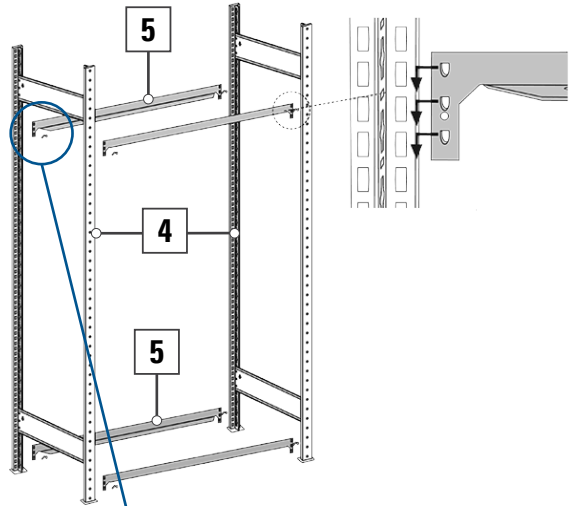

7. Rögzítse a hosszanti rudakat a rögzítőcsapokkal **6**.

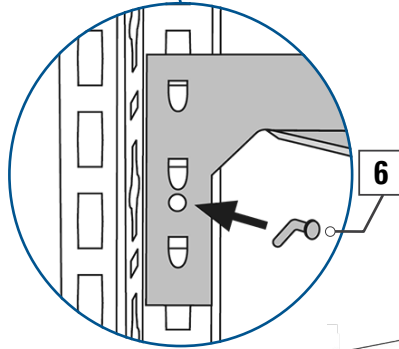


8. A kívánt magasságban szerelje fel a középső hosszanti rudakat.
9. Helyezze be a polcokat **7** az első és a hátsó hosszanti rudak közé.

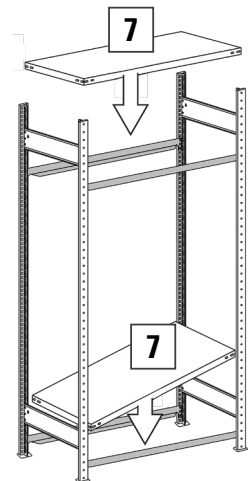



5. DEPÓ NYITÁSA ÉS ZÁRÁSA.

A három ajtóváltozat:

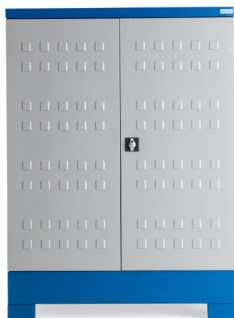

Szárnyas ajtó



Tolóajtó



Redőnyös

(A termék eltérhet az ábrától)

A SteelSafe veszélyesanyag-depók a modelltől függően különböző módon zárhatók az illetéktelen hozzáférés ellen. Mindhárom változathoz szükség van a kulcs használatára, ez része a szállítási terjedelemnek. A kulcsokat tartsa biztonságos helyen.

VIGYÁZAT



Sérülésveszély mozgó részek miatt!

A depó mozgó elemei becsíphetik a testrészeket, különösen a kezeket, és sérüléseket okozhatnak! A depóval végzett munka során különösen ügyeljen az időjárási körülményekre, például az erős szélre!



5.1 SZÁRNYAS AJTÓ.

1. Helyezze be a kulcsot a zárba, és fordítsa el.
2. Ezután fordítsa el a fogantyút az ajtón, és húzza ki.
3. A depó bezárásához végezze el az előző lépéseket fordított sorrendben.



5.2 TOLÓAJTÓ.

1. Helyezze be a kulcsot a zárba, és fordítsa el.
2. Fogja meg a kívánt ajtó fogantyúját, és húzza ki oldalra.
3. A depó bezárásához végezze el az előző lépéseket fordított sorrendben.



5.3 REDŐNYÖS.

1. Helyezze be a mellékelt kulcsot a zárba, és fordítsa el.
2. Fogja meg a fogantyúkat, és tolja felfelé a redőnyt.
3. A depó bezárásához végezze el az előző lépéseket fordított sorrendben.





6. MŰSZAKI ADATOK.

A SteelSafe veszélyesanyag-depók különböző méretekben és kivitelben, egy vagy több polccal kaphatók. A depó használatakor ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a megadott terhelési határokat!

A SteelSafe veszélyesanyag-depó modellnevét a típustáblán találja.

6.1 1 F S ÉS 2 F S MODELLEK.

Modell	1 F S	2 F S
Cikkszám	259 060, 259 061, 259 062	259 063, 259 064, 259 065
Külső méretek sz x mé x ma (mm)	850 x 700 x 2000	1700 x 700 x 1800
Belső méretek sz x mé x ma (mm)	740 x 670 x 1410	1590 x 670 x 1410
Teljes teherbírás (kg)	400	800
Max. rekeszterhelhetőség állványalj (kg)	60	60
Tárolókapacitás polc nélkül	200 literes hordó: 1	200 literes hordó: 2
Tárolókapacitás polccal	Kis tároló edények	Kis tároló edények
Felfogási mennyiség (l)	220	220
Felfogási mennyiség a kármentő tálca felső pereméig (l)	240	250



6.2 1 I, 1 I PLUS ÉS 2 I.es MODELLEK.

Modell	1 I	1 I plus	2 I
Cikkszám	280 244	312 191	281 129
Külső méretek sz x mé x ma (mm)	1420 x 1635 x 2020	1400 x 2035 x 1830	2770 x 1405 x 1870
Belső méretek sz x mé x ma (mm)	1330 x 1600 x 1348	1330 x 1940 x 1180	2690 x 1280 x 1370
Teljes teherbírás (kg)	2000	2000	4000
Tárolókapacitás polc nélkül	1000 literes IBC: 1	1000 literes IBC: 1	1000 literes IBC: 2
Alternatív tárolókapacitás	200 literes hordó: 4	200 literes hordó: 4	200 literes hordó: 8
Felfogási mennyiség (l)	1000	1000	1000
Felfogási mennyiség a kármentő tálca felső pereméig (l)	1070	1400	1085

6.3 2 D, 4 D ÉS 4 440 D MODELLEK.

Modell	2 D	4 D	4 440 D
Cikkszám	291 036, 291 037	291 038, 291 039	291 040, 291 041
Külső méretek sz x mé x ma (mm)	1400 x 950 x 1920	1400 x 1410 x 1860	1410 x 1400 x 1970
Belső méretek sz x mé x ma (mm)	1330 x 870 x 1515	1330 x 1330 x 1515	1330 x 1330 x 1515
Teljes teherbírás (kg)	800	1600	1600
Max. rekeszterhelhetőség állványalj (kg)	250	250	250
Tárolókapacitás polc nélkül	200 literes hordó: 2	200 literes hordó: 4	200 literes hordó: 4
Tárolókapacitás polccal	Kis tároló edények	Kis tároló edények	Kis tároló edények
Felfogási mennyiség (l)	220	220	440
Felfogási mennyiség a kármentő tálca felső pereméig (l)	263	263	502



6.4 2 D, 4 D ÉS 4 440 D MODELLEK REDŐNNYEL.

Modell	2 D	4 D	4 440 D
Cikkszám	291 043, 291 044	291 045, 291 046	291 047, 291 048
Külső méretek sz x mé x ma (mm)	1400 x 950 x 1920	1400 x 1410 x 1920	1400 x 1410 x 2070
Belső méretek sz x mé x ma (mm)	1330 x 870 x 1505	1330 x 1330 x 1505	1330 x 1330 x 1505
Teljes teherbírás (kg)	800	1600	1600
Max. rekeszterhelhetőség állványalj (kg)	250	250	250
Tárolókapacitás polc nélkül	200 literes hordó: 2	200 literes hordó: 4	200 literes hordó: 4
Tárolókapacitás polccal	Kis tároló edények	Kis tároló edények	Kis tároló edények
Felfogási mennyiség (l)	220	220	440
Felfogási mennyiség a kármentő tálca felső pereméig (l)	263	263	502

7. KARBANTARTÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS.

7.1 KARBANTARTÁS.

A tároló rendszeres gondozása és karbantartása meghosszabbítja az élettartamát. Tisztítás előtt ürítse ki teljesen a depót. Biztosítani kell, hogy a depó körül ne legyen robbanásveszélyes zóna.

Karbantartási lépés	Karbantartási időközök
Ellenőrizze a terméket korrózió és szennyeződés tekintetében, és szükség esetén tisztítsa meg.	Hetente
Ha szükséges, kenje be a záratokat és a zsanérokat a kereskedelemben kapható zsírral.	Évente



7.2 ÁRTALMATLANÍTÁS.

A SteelSafe veszélyesanyag-depó főként fém alkatrészekből áll. Az üzemen kívül helyezést követően a hulladékanyagokat a regionális jogszabályi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A kármentő tálcát minden maradéktól meg kell tisztítani az ártalmatlanítás előtt.



8. CSATOLMÁNY.

8.1 GYÁRTÓI NYILATKOZAT.

Gyártói nyilatkozat Tűzveszély felmérése/nem elektromos eszközök

DIN EN ISO 80079-36:2016-12 szerint,
ATEX irányelv 2014/34/EU értelmében

Az alábbiakban felsorolt termékeket:

SteelSafe 1 F S	259 060 / 259 061 / 259 062
SteelSafe 2 F S	259 063 / 259 064 / 259 065
SteelSafe 1 I	280 244
SteelSafe 2 I	281 129
SteelSafe 2 D	291 036 / 291 037
SteelSafe 4 D	291 038 / 291 039
SteelSafe 4 440 D	291 040

tűzveszély felmérésnek vetették alá a DIN EN ISO 80079-36:2016-12 szerint.

A felmérést a II. Eszközcsoporthoz tartozó gázai, a 3. kategória, a IIB robbanási csoport és a T4 hőmérsékleti osztály vonatkozásában végezték el.

A tűzveszély értékelése szerint a fent említett termékeknek nincs saját potenciális gyújtóforrásuk, amennyiben azokat rendeltetés szerinti használatukhoz használják számításhoz vették.

A termékek ezért nem tartoznak a 2014/34/EU irányelv hatálya alá, és ezért nem is címkézhetők fel ennek értelmében.

Tudnivaló: Az Üzembiztonsági rendelet (BetrSichV) 3. szakaszának (1) bekezdése értelmében a rendszer üzemeltetője köteles elvégezni a kockázatfelmérést, valamint eszentül, ha szükséges, robbanásvédelmi dokumentumot készíteni.

A termékeknek a TRBS 2153 potenciálkiegyenlítő intézkedések hatálya alá kell kerülniük.

A fent említett termékek üzemeltetési útmutatójában szereplő biztonsági utasításokat figyelembe kell venni és be kell tartani.

Bad Oeynhausen 2023.02.13


Meghatalmazás alapján

Diplomás mérnök Bastian Bröhenhorst
- innovációs vezető CP -



8.2 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT.

Ez a megfelelőségi nyilatkozat az eredeti fordítása!

Megfelelőségi nyilatkozat (ÜHP)

Mi, a DENIOS ezennel kijelentjük, hogy a termék megfelel a legfeljebb 1000 liter űrtartalmú acél kármentő tálcák követelményeiről szóló irányelvnek (StawaR).

Típusok:

SteelSafe 1 F S
SteelSafe 2 F S
SteelSafe 1 I
SteelSafe 1 I plus
SteelSafe 2 I
SteelSafe 2 D
SteelSafe 4 D
SteelSafe 4 440 D



Németország, Bad Oeynhausen, 2023.02.13.

Meghatalmazás _____

alapján.

Ingo Schlutter
-Minőségbiztosítási vezető-